

TYPICKÉ UCHYCENÍ MĚDĚNÉHO LEŽATÉHO POTRUBÍ DO STĚNY POD STROPEM


ÚSEK ŠATNY MUŽI, ŽENY, TOALETY A CHODBA POTRUBÍ Ø 35,22,18,15

HLAVNÍ ROZVODY

PŘÍPRAVEK PRO UPEVNĚNÍ
PŘES ŽEĎ M10

ZÁVITOVÁ TYČ M10 - DÉLKU URČIT
DLE SÍLY YTONGU NA MONTÁŽI

SEŠTIHRANNÁ MATICE M10
+ PODLOŽKA

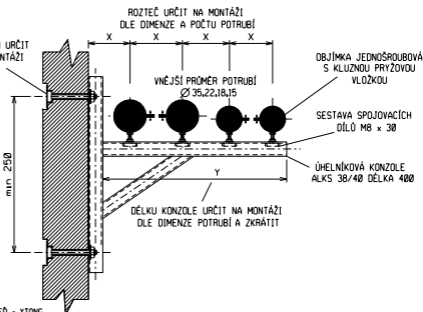

ZEĎ - YTONG
TL. 365,200,100

POZNÁMKY :

- 1) PRO PEVNÉ ULOŽENÍ BUDE POUŽITA JEDNOŠROUBOVÁ OBJÍMKA SE STANDARTNÍ PRYZOVOU VLOŽKOU A SILNĚ DOTAŽENA
- 2) UCHYCENÍ LEŽATÉHO ROZVODU TOPNÉ VODY K ÚSTŘEDNÍM TOPENÍM - vnější průměr 35, 22, 18, 15 POTRUBÍ PAVEDOU VEDLE SEBE SOUBĚŽNĚ PO ČTYŘECH V DIMENZÍCH VYPLYVAJÍCÍCH Z PROJEKTU NA ZÁKLADĚ TOHO BUDE UPRAVENA NA MONTÁŽI KONZOLA
- 3) POTRUBÍ BUDE PODEPŘENO PO průměr 35 - 1,7m ; průměr 22 - 1,3m ; průměr 18 - 1,2m ; průměr 15 - 1,1m
- 4) VÝŠKA MONTÁŽE KONZOLÍ BUDE URČENA NA MÍSTĚ

NAVRHL:	DATUM:	POPIS REVIZE:	 závěsová technika	
	09/2004	PRO REALIZACI		
NÁZEV: PŘÍLOHA SPECIFIKACE UCHYCENÍ MĚDĚNÉHO POTRUBÍ LEŽATÉHO ROZVODU TOPNÉ VODY NÁČRTEK TYPICKÉHO UCHYCENÍ POTRUBÍ KE STĚNĚ			FORMÁT	1 x A4
			DATUM	09/2004
			MĚŘÍTKO	-
			REVIZE	0
ARCHIVNÍ ČÍSLO VÝKRESU:		KONZOLA ŠATNY - 001		